


太子町 雨水出水浸水想定区域図
想定最大規模降雨（１時間降水量１４７mm）

- １）説明文
①この図は、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨があった場合に浸水が想定される範囲やその深さを表したものです。ただし、雨の降り方によってはこの図に示されていない場所でも浸水する可能性があります。浸水深も深くなる場合がありますので注意してください。
②この雨水出水浸水想定区域図は、想定最大規模の降雨（１時間雨量１４７mm）によって内水氾濫被害が発生した場合の浸水状況をシミュレーションにより予測したものです。
③このシミュレーションは、地形の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものです。時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーション結果とは、想定される水深・浸水継続時間が異なる場合があります。
④このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水による氾濫）等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深・浸水継続時間が実際と異なる場合があります。
⑤水害時において避難や水防活動を開始するタイミングは、お住いの状況等により異なることから、自らの判断で適切に行動してください。

- ２）基本事項等
①作成主体：太子町
②指定年月日：令和７年４月１日
③指定の根拠法令：
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条の２第２項
④指定の前提となる降雨：
想定最大規模降雨（時間最大雨量１４７mm）
⑤対象とした区域：図上の赤枠で囲まれた範囲
⑥浸水想定手法：
浸水シミュレーション手法〔降雨損失・氾濫解析〕
⑦その他計算条件等：
対象区域を１０～１３０m²のメッシュに分割し、メッシュごとの浸水深を計算

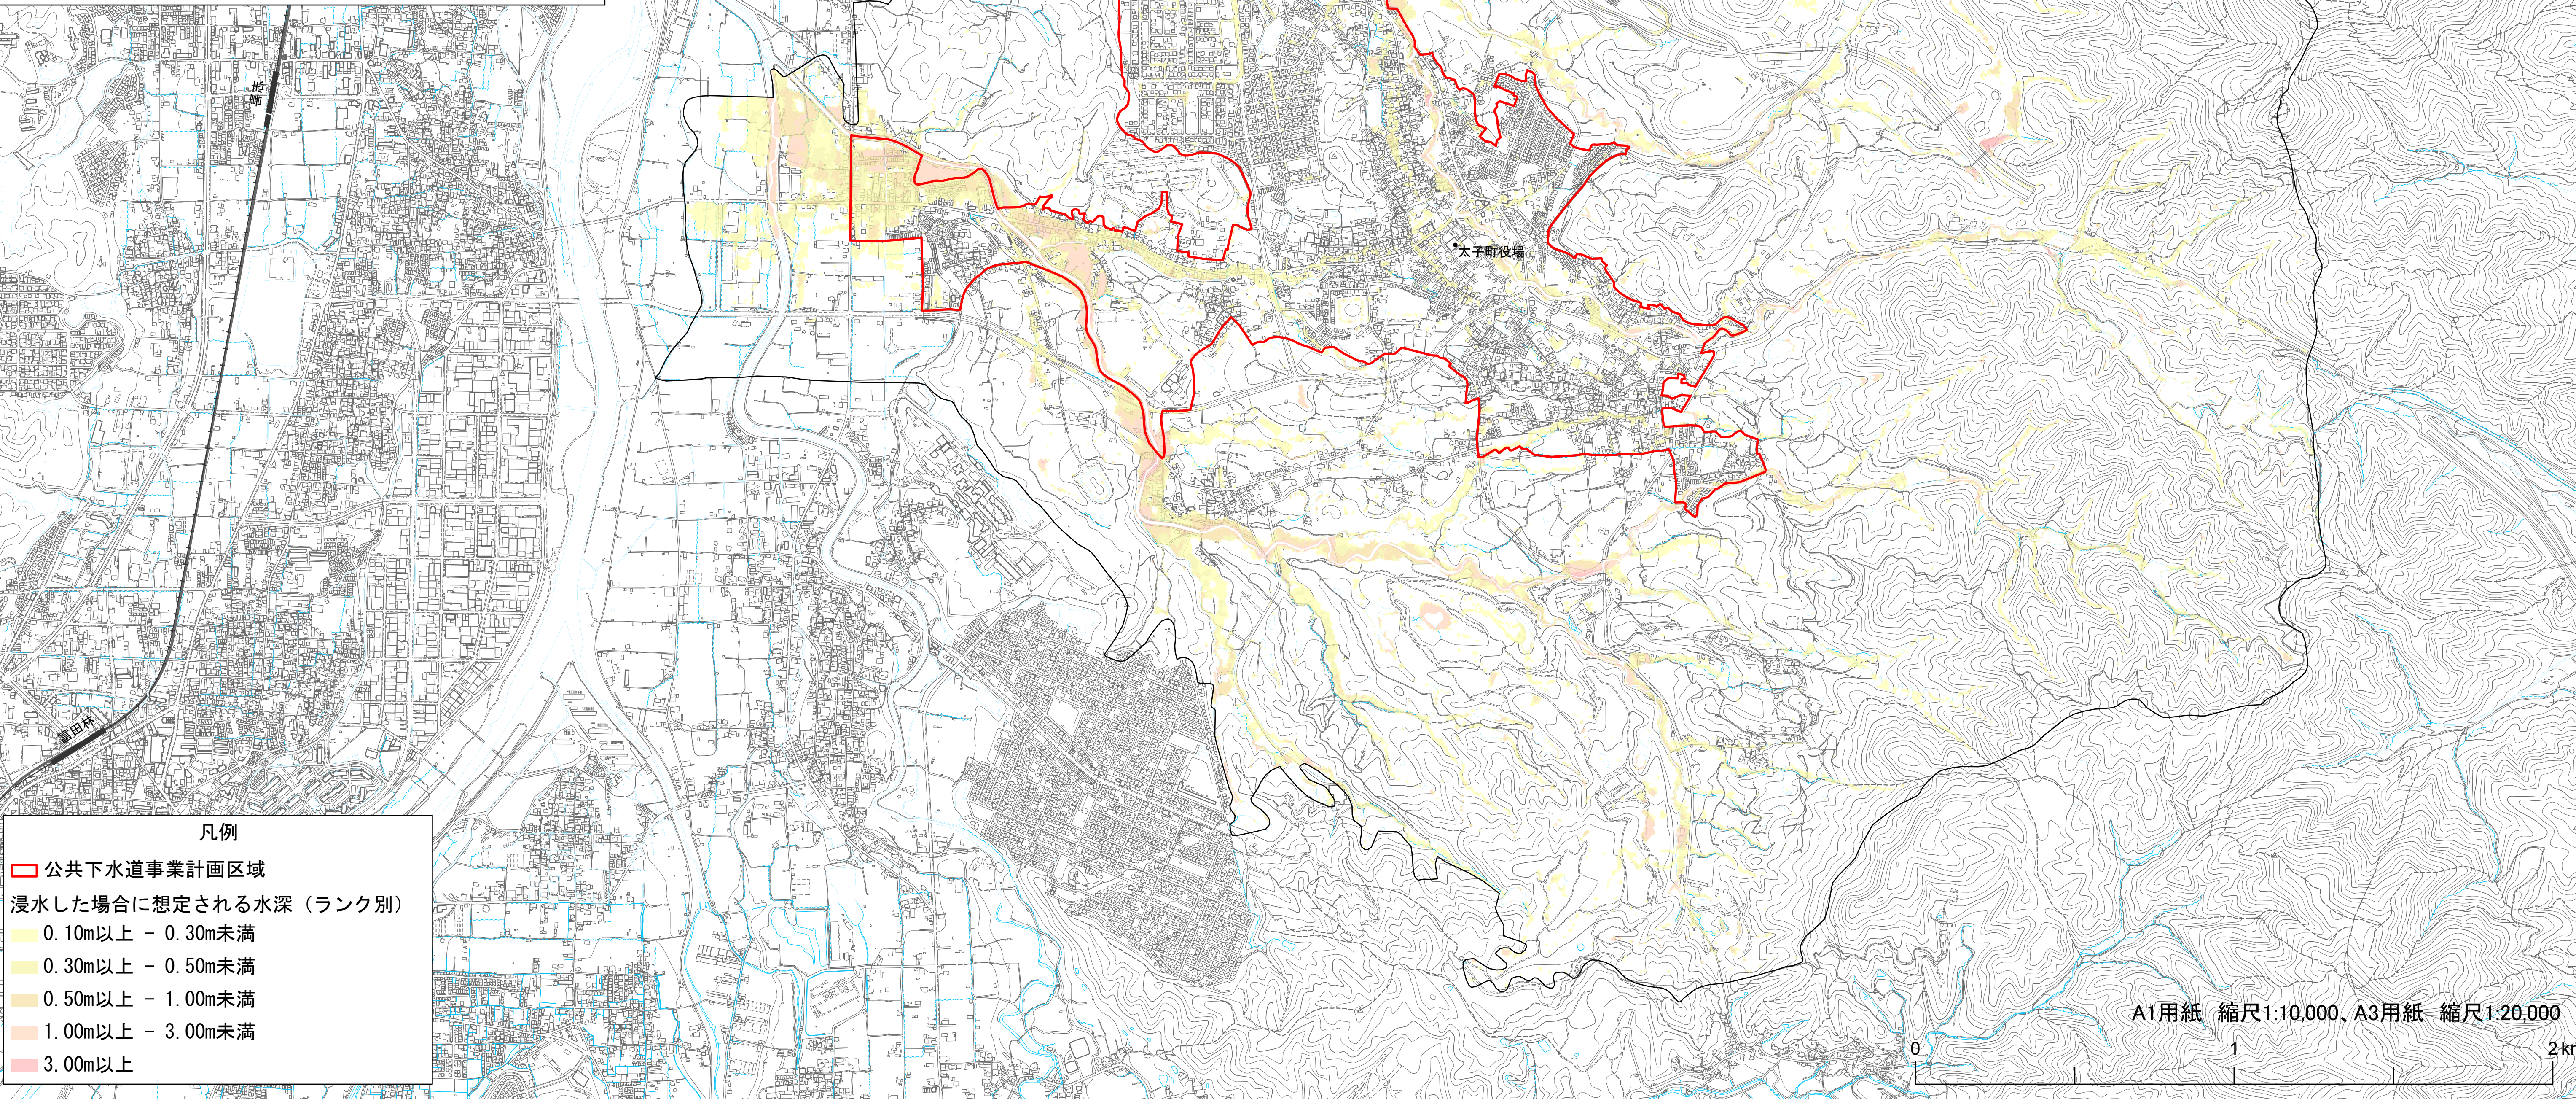

凡例

公共下水道事業計画区域

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.10m以上 - 0.30m未満
- 0.30m以上 - 0.50m未満
- 0.50m以上 - 1.00m未満
- 1.00m以上 - 3.00m未満
- 3.00m以上

A1用紙 縮尺1:10,000、A3用紙 縮尺1:20,000

